


**DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE
BUENOS AIRES SHERATON HOTEL &
CONVENTION CENTER**



89 CONGRESO ARGENTINO DE CIRUGÍA

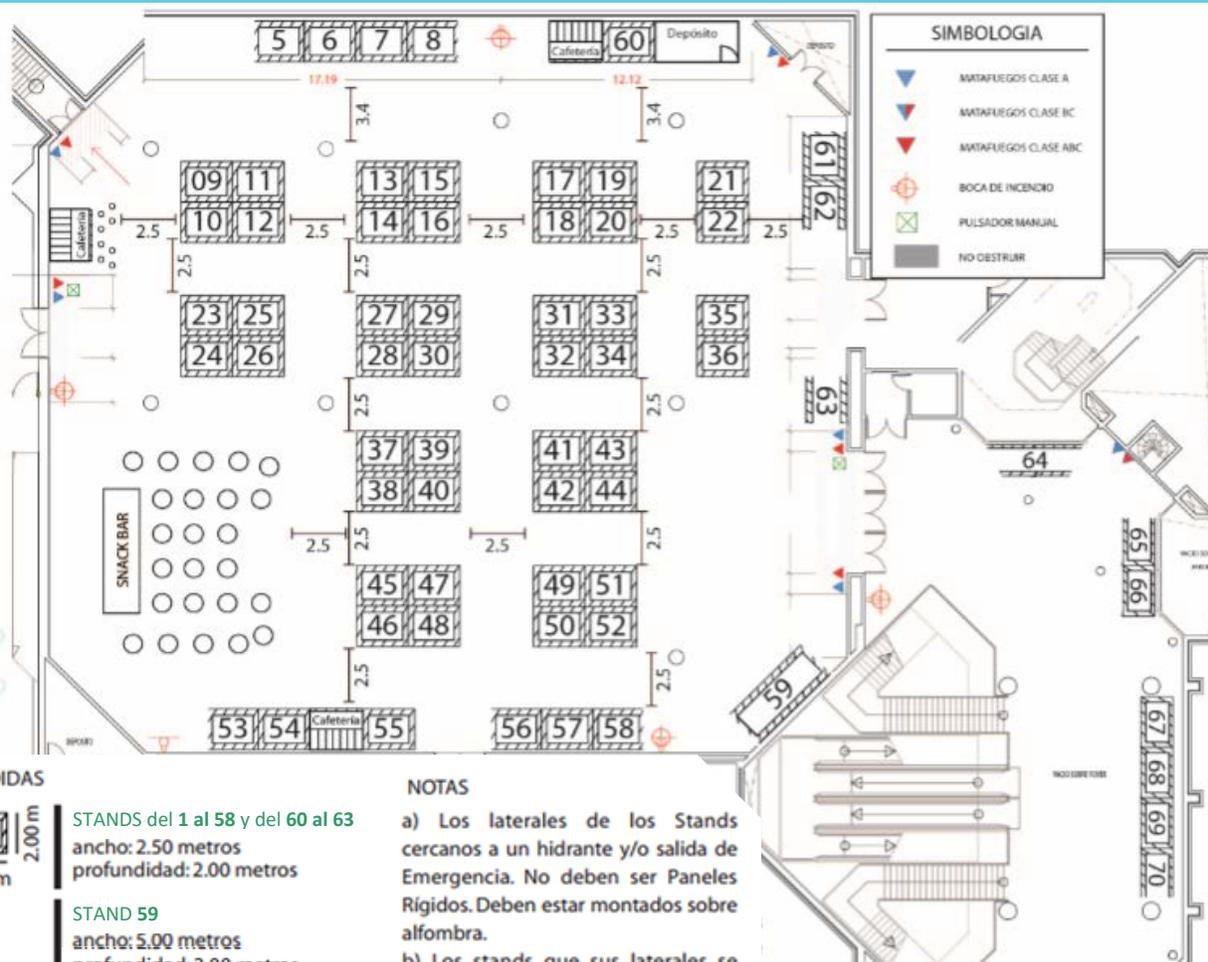

MEDIDAS



STANDS del 1 al 58 y del 60 al 63
ancho: 2.50 metros
profundidad: 2.00 metros

STAND 59
ancho: 5.00 metros
profundidad: 2.00 metros

STANDS del 65 al 70
ancho: 2.50 metros
profundidad: 1.50 metros

STAND 64
ancho: 5.00 metros
profundidad: 1.50 metros

NOTAS

- a) Los laterales de los Stands cercanos a un hidrante y/o salida de Emergencia. No deben ser Paneles Rígidos. Deben estar montados sobre alfombra.
- b) Los stands que sus laterales se ubiquen en la proximidad de una salida de emergencia, deben tener indefectiblemente su PANELERIA ABIERTA. Deben estar montados sobre alfombra.

SALON SAN ISIDRO