


DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE
BUENOS AIRES SHERATON HOTEL &
CONVENTION CENTER



89 CONGRESO ARGENTINO DE CIRUGÍA

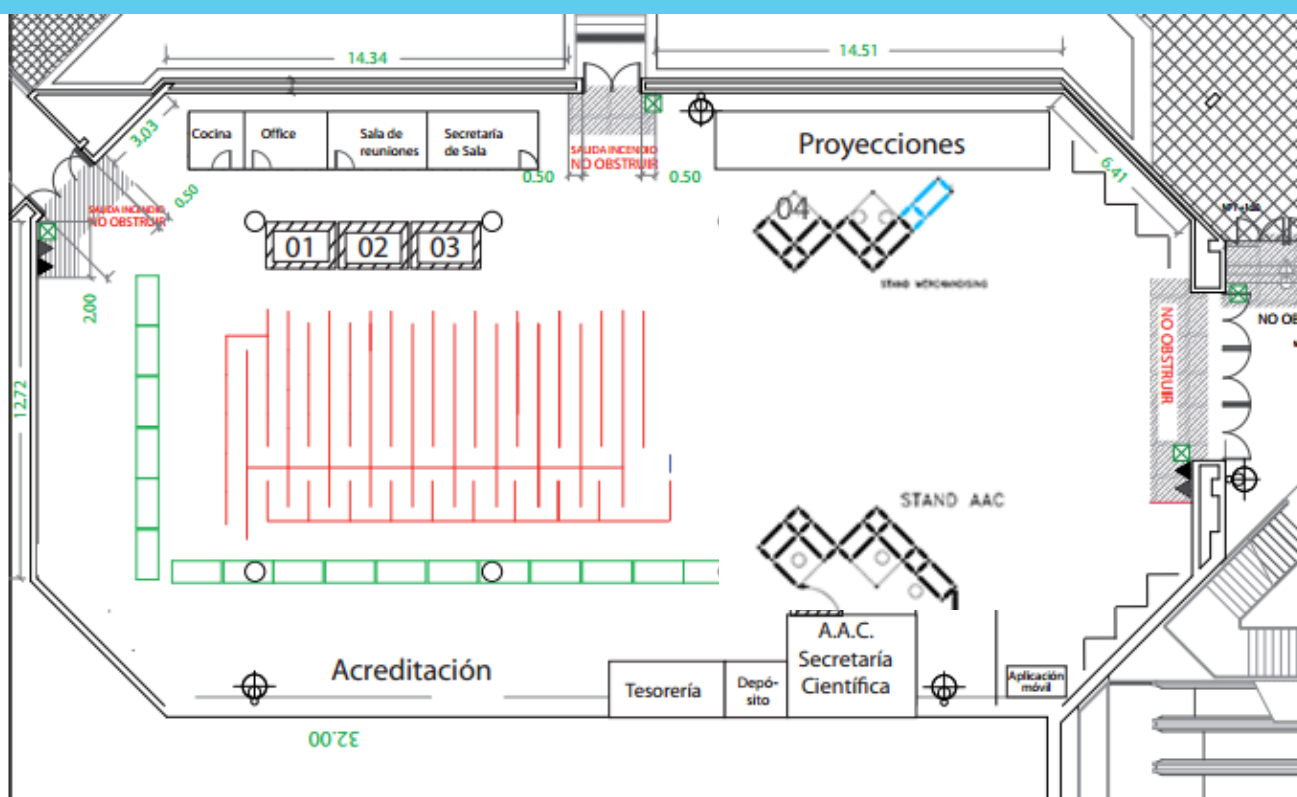

SIMBOLOGIA			
▼	MATAFUEGOS CLASE A	⊕	BOCA DE INCENDIO
▼	MATAFUEGOS CLASE BC	⊗	PULSADOR MANUAL
▼	MATAFUEGOS CLASE ABC	□	NO OBSTRUIR

NOTAS

- Los laterales de los Stands cercanos a un hidrante y/o salida de Emergencia. No deben ser Paneles Rígidos. Deben estar montados sobre alfombra.
- Los stands que sus laterales se ubiquen en la proximidad de una salida de emergencia, deben tener indefectiblemente su PANELERIA ABIERTA. Deben estar montados sobre alfombra.

MEDIDAS

 2.00 m
 2.50 m | STANDS
 ancho: 2.50 metros
 profundidad: 2.00 metros

SALON SAN TELMO